

Акционерное общество  
«Сахалинская Коммунальная Компания»  
693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная д. 26, Тел. (4242)45-43-59, факс (4242)50-07-12  
E-mail: [info@skk65.ru](mailto:info@skk65.ru)  
ОКПО 771100957 ОГРН 1056500632913 ИНН/КПП 6501157613/650101001  
Технические условия № 1064-ТУ от 20.08.2011,

Заявитель: Департамент землепользования города Южно-Сахалинска администрации городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  
юридический адрес: г. Южно Сахалинск, ул. ул. Карла Маркса, 32  
Объект: «Хранение автотранспорта».  
местоположение: г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича кадастровый номер 65:01:0601004:5639  
максимальная тепловая нагрузка: 0,05 Гкал/час.

Ориентировочный срок начала и окончания строительства объекта и предполагаемое подключение к системе теплоснабжения – не более 18 месяцев с момента заключения договора о подключении.

Точка присоединения к существующим тепловым сетям – тепловая камера и ТК8-М8у на тепломагистрали №9 от ТЭЦ-1.

Наличие технических ограничений на подключение: отсутствуют.

Зону разрешаемого расположения здания автостоянки определить с учетом прокладки планируемых тепловых сетей попадающих в границы земельного участка с соблюдением охранной зоны существующих тепловых сетей в соответствии с требованиями «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

На момент выдачи технических условий:

- Параметры теплоносителя в точке подключения  $P=70/40$  м.вод.ст.;  $T=110/70$  °С.

- Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,1 Гкал/час.

- Ставка платы за подключение – в соответствии с тарифом, утвержденным РЭК Сахалинской области (на 2021 год в соответствии с Приказом от 17.12.20 №91-Э составит 382 414,8 рублей).

Настоящие технические условия выданы для выполнения заявителем предпроектных и проектных работ и не являются основанием для подключения объекта.

До начала строительства необходимо заключить договор о подключении и получить условия подключения.


Срок действия настоящих технических условий – 3 года.

Приложение: Схема подключения.

Главный инженер АО «СКК»



А.В. Грищенко

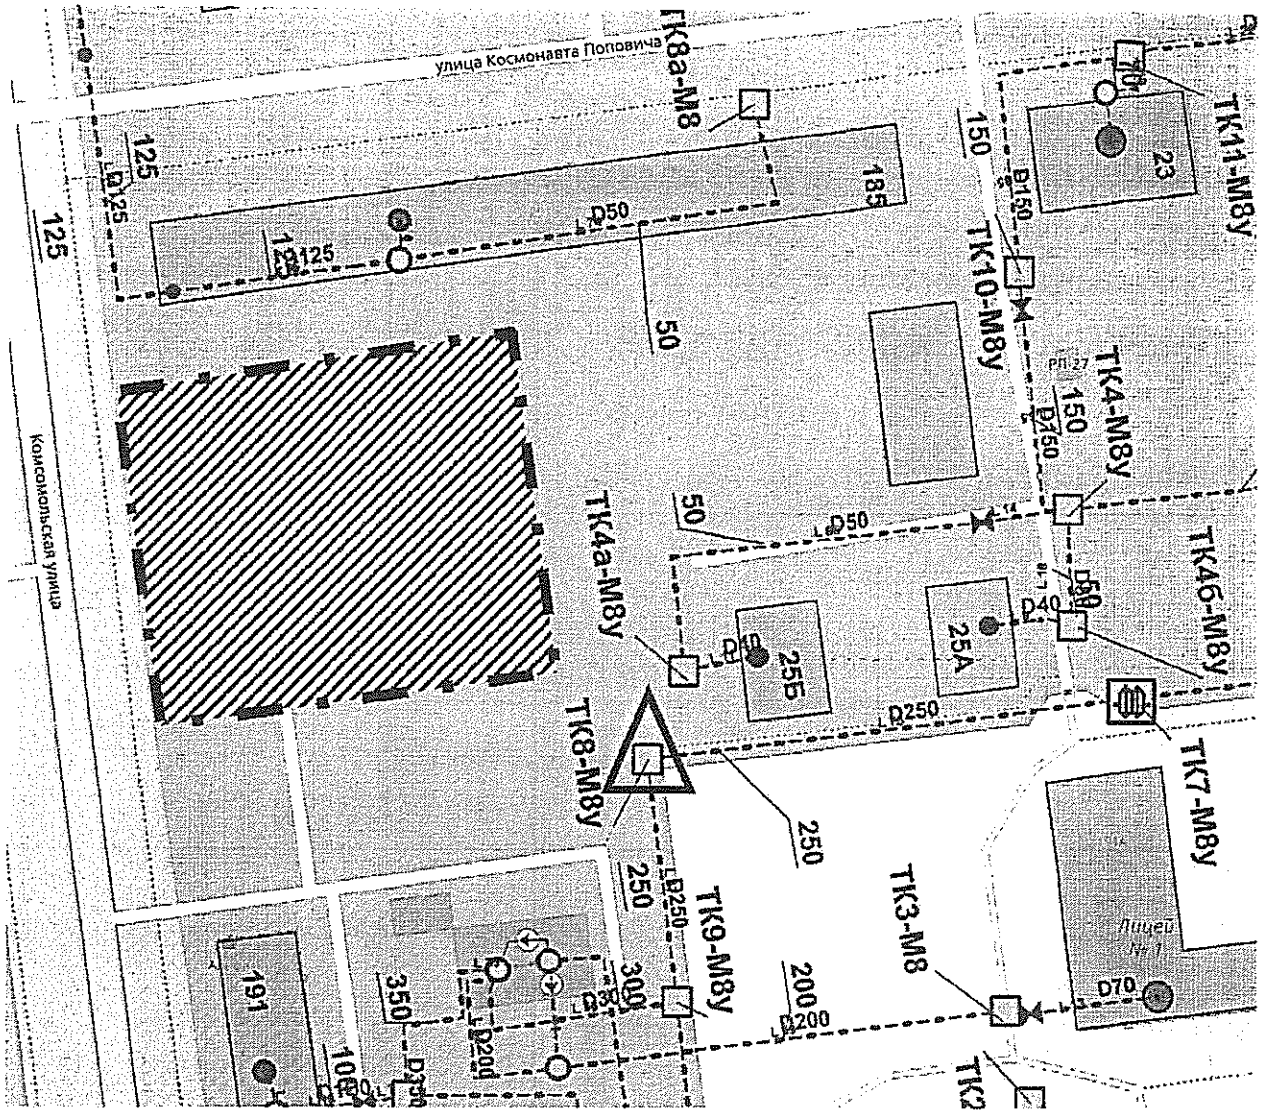

Фирма М. С. Зн.посте



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ»

ОГРН: 1166501051870, ИНН/КПП: 6501281770/650101001,  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., 38  
Телефон: (4242) 49-79-10 Факс: (4242) 72-22-45

от «28» 07 2021 г. № 2986

Директору Департамента  
землепользования  
г. Южно-Сахалинска  
Е.В. Федотовой

На Ваш №3227-014/012 от 16.07.2021г.

МКП «Городской Водоканал» рассмотрел обращение и направляет Вам технические условия (предварительные) на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение) по следующим земельным участкам:

№ п/п	Местоположение объекта	Назначение объекта	Возможность подключения к сетям ИТО		Максимальная нагрузка (м <sup>3</sup> /сут)
			Водоснабжение	Канализация	
1	Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича (кадастровый номер 65:01:0601004:5639) площадь 3878 кв.м.	Хранение автотранспорта	Централизованная сеть водоснабжения	Централизованная сеть канализации	5,0

Обращаем Ваше внимание, что срок действия всех технических условий объектов, для которых возможно подключение к сетям ИТО, составляет 3 года. Предельная свободная мощность существующих сетей равна максимальной нагрузке. По срокам подключения и плате за подключение информации нет.

Директор

Е.Г. Токарев

Исп. Салимжанов В.А.  
Тел. 49-79-14

